



SCHEMA TECNICA TUBO FLESSIBILE IN PVC NON ISOLATO mod. L07

Descrizione e caratteristiche tecniche

Descrizione e materiali: condotto flessibile realizzato mediante due strati di PVC, spess. 120 micron, rinforzato e sostenuto da una spirale di filo di acciaio armonico inserito tra i due strati di PVC saldati a caldo.

Colore: grigio.

Reazione al fuoco: classe 1.

Pressione max: 2500 Pa.

Temperatura di esercizio: -20°C ... +80°C.


Raggio minimo di curvatura: 0,6 volte il diametro.

Lunghezza: 10 metri di tubo per confezione.


NOTA IMPORTANTE: per una perdita di carico minima (come in grafico riportato sotto) il tubo deve essere installato disteso pressochè rettilineo e con pareti tese.



Grafico di selezione rapida dei tubi flessibili in PVC mod. L07

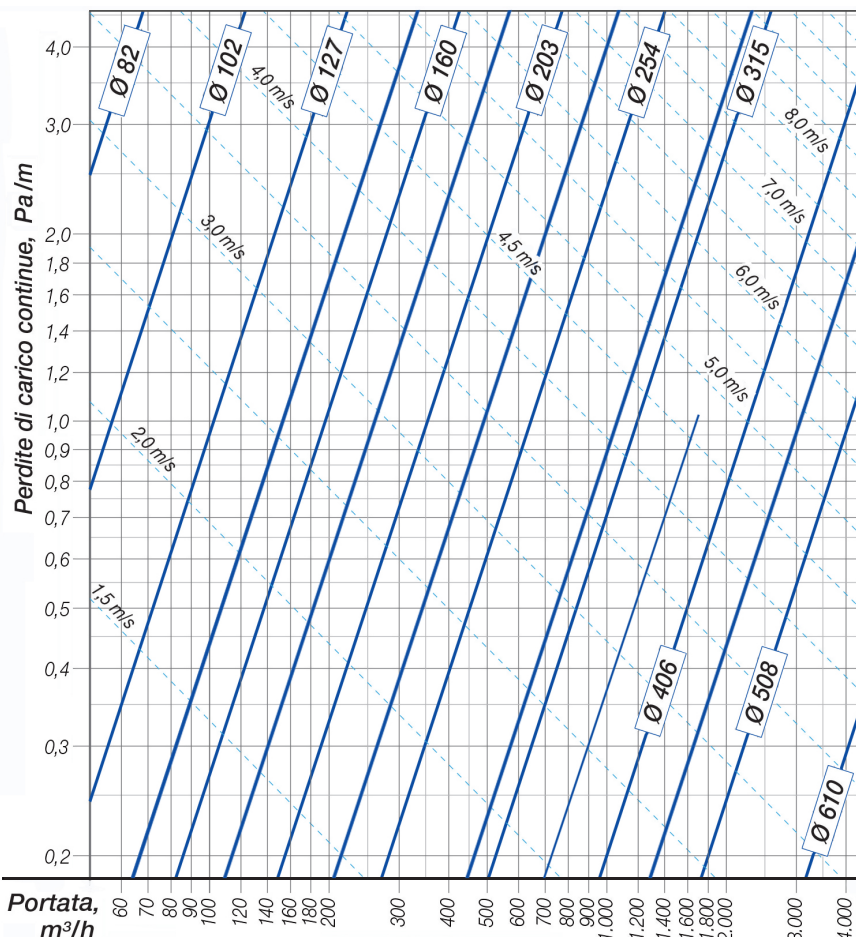

Disegno in sezione parete del tubo

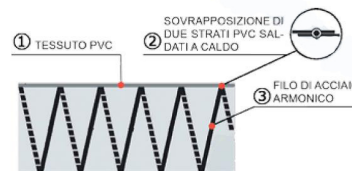

Copia del certificato di prova

ISTITUTO GIORDANO

CERTIFICATO DI PROVA N. 308197/RF6115

Pratica n. 59985

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 6 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che all'installazione tecnica
prodotta da: GUV FLEX ITALIA S.r.l. - Via Cordara, 25 - 15121 ALESSANDRIA (AL) - Italia;
denominata: AF 145;
impiegata come: condotta di ventilazione e riscaldamento;
posta in opera: fissata con la aderenza a supporto incombustibile;
è attribuito, in conformità alla norma UNI 9177, la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 (uno)

Il presente certificato è valido unicamente per la comprovata sottoposizione a prova.

Hellaria Agnè Morina - Italia, 06/08/2013

Il Direttore del Laboratorio di Reazione al Fuoco (Dott. Gian Luigi Buffoni)

L'Amministratore Delegato

Il presente certificato di prova è valido da 4 a 7 anni ed è integrato da 1 a 3 allegati con i risultati di prova e dati documentazione tecnica del prodotto.

Foglio n. 1 di 1